

# Аккредитованная испытательная лаборатория

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
«Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория»

352630, Краснодарский край,  
г. Белореченск, ул.Международная,1  
тел./факс (861) 55-2-35-51

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21 ПХ04  
от 03.09.2012г. до 03.09.2017г.

Страница № 1 из 2

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 316 от 05.12.2014 г.

**Группа продуктов:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест

**Наименование продукции:** Вода питьевая

**Предприятие изготовитель:** ООО «Жилводсервис», Краснодарский край, Белореченский район, пос.Молодежный.

**Номера проб, партий и др.:** отобрано 27.11.2014 г. в 08 час 25 мин. станция Гурийская, скважина.

**Дата проведения испытаний:** с 27.11.2014 г. по 05.12.2014 г

**Сведения о НД:** СанПин 2.1.4. 1074-01; Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03.

| Шифр пробы | Наименование показателей              | НД на методы испытаний | Единица измерений | Допускаемые уровни     | Результаты испытаний    | Неопределенность измерений (при необходимости) |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1          | 2                                     | 3                      | 4                 | 5                      | 6                       | 7                                              |
|            | <b>Микробиологические показатели:</b> |                        |                   |                        |                         |                                                |
| 316        | Общие колиформные бактерии            | МУК 4.2.1018-01        | КОЕ               | в100 мл-отсутствие     | в100 мл - не обнаружено | -                                              |
|            | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-01        | КОЕ               | в100 мл-отсутствие     | в100 мл –не обнаружено  | -                                              |
|            | Общее микробное число                 | МУК 4.2.1018-01        | КОЕ               | в 1 мл не более 50 КОЕ | в 1 мл – 10,0 КОЕ       | -                                              |
|            | <b>Физико-химические показатели:</b>  |                        |                   |                        |                         |                                                |
|            | Сульфаты                              | ГОСТ Р 52964-2008      | мг/л              | не более 500,0         | 43,59                   | 4,79                                           |
|            | Медь                                  | ГОСТ 4388-72           | мг/л              | не более 1,0           | 0,120                   | 0,030                                          |
|            | Железо                                | ГОСТ 4011-72           | мг/л              | не более 0,3(1,0)      | 0,26                    | 0,05                                           |
|            | Марганец                              | ГОСТ 4974-72           | мг/л              | не более 0,1           | 0,031                   | 0,008                                          |
|            | Мышьяк                                | ГОСТ 4152-89           | мг/л              | не более 0,05          | менее 0,005             | -                                              |
|            | Цинк                                  | ГОСТ Р 52180-2003      | мг/л              | не более 5,0           | 0,0084                  | 0,0025                                         |
|            | Кадмий                                | ГОСТ Р 52180-2003      | мг/л              | не более 0,001         | 0,0010                  | 0,0004                                         |
|            | Свинец                                | ГОСТ Р 52180-2003      | мг/л              | не более 0,03          | 0,0007                  | 0,0002                                         |


| Шифр пробы | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Единица измерений | Допускаемые уровни | Результаты испытаний | Неопределенность измерений (при необходимости) |
|------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1          | 2                        | 3                      | 4                 | 5                  | 6                    | 7                                              |
| 316        | Фтор                     | ГОСТ 4386-89           | мг/л              | не более 1,5       | 0,14                 | 0,03                                           |

**Примечание:**

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ.

05 декабря 2014 года

Руководитель ИЛ

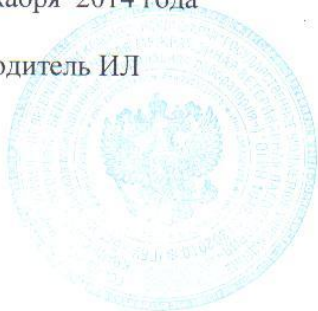

*Жогова*

Л.И. Жогова